


CC-5000・CC-9000の納期は、ご注文より概ね1カ月～3カ月、その他の機種は3カ月～6カ月となります。ただし、ご注文時期やオプション設定により納期が前後いたしますので事前にご確認ください。

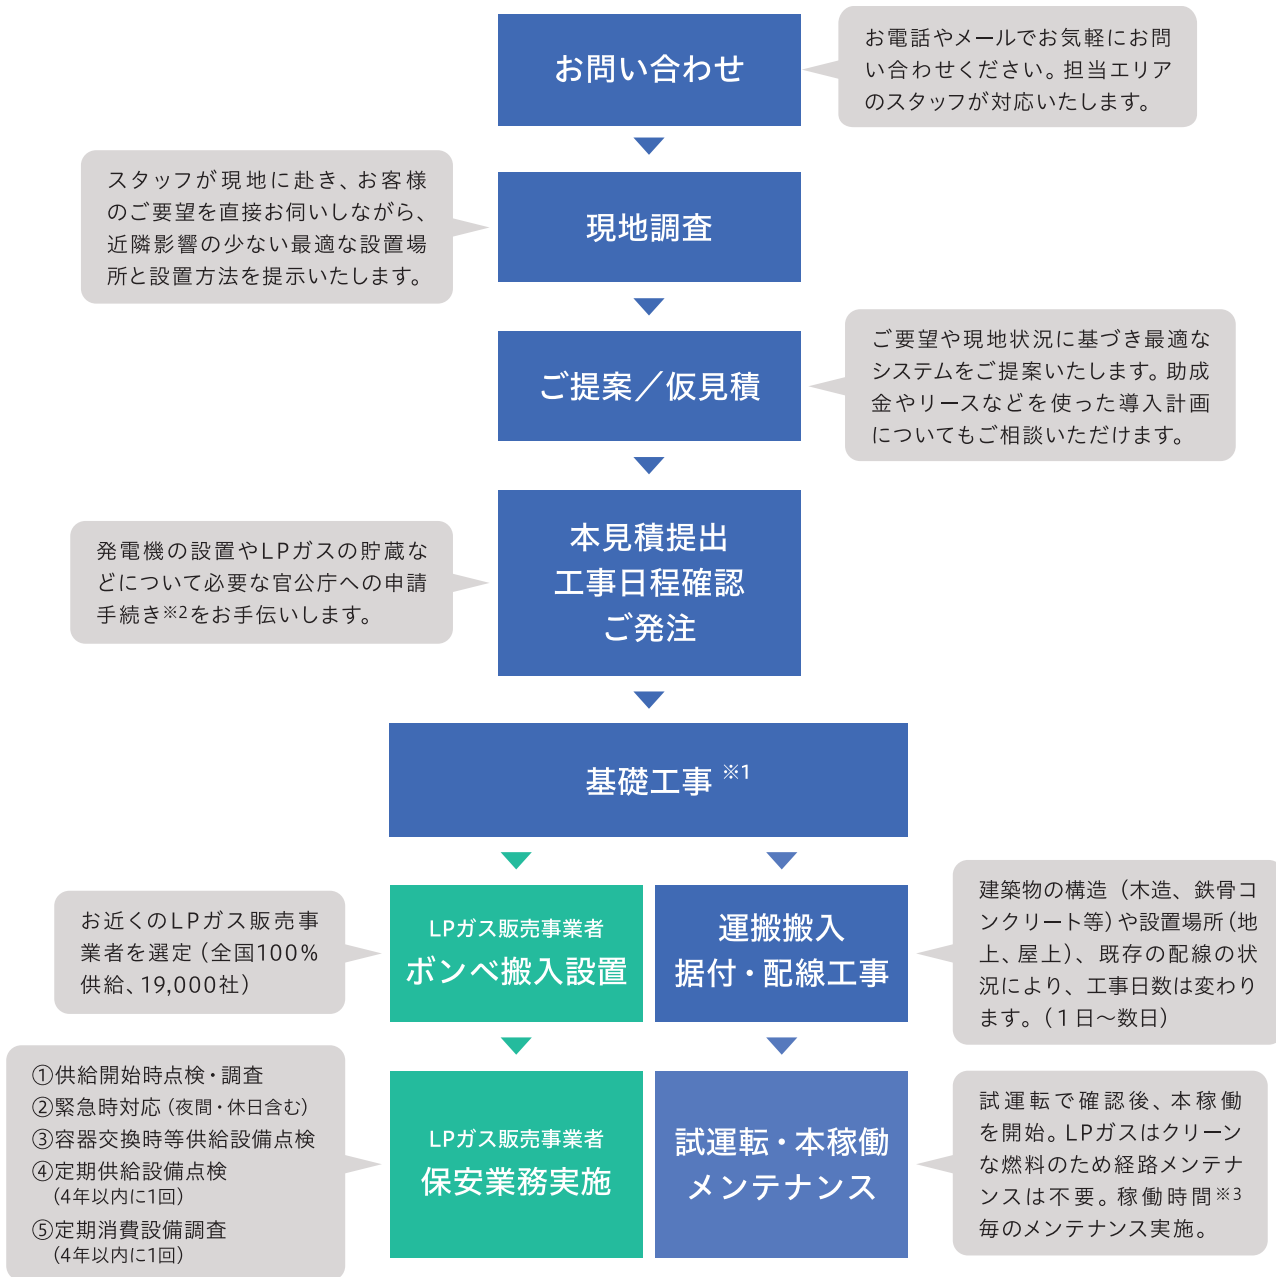

※1 基礎工事、据え付け工事、配線工事は、工事業者をお客様がご手配されても可。 ※2 発電機単体の出力が10kW以上の場合には、「火災予防条例」に基づく所轄消防署への設置届が、また「電気事業法」に基づく主任技術者の選任が、それぞれ必要となります。10kW未満の場合には、いずれも不要です。（ただし自治体により施行細則が異なります） ※3CC-5000、CC-9000の場合で稼働3,000時間毎にオーバーホールが必要です。

**ご 注 意**

- 本製品は、非常用発電機ですので常用発電機としてのご使用はできません。
- 精密機器へのご使用に関しては、エンジンノイズの影響のない距離および他の電気製品との干渉がない事をご確認の上ご使用願います。
- 医療機器へのご使用に関しては、医療機器メーカー、医師、病院等に事前にご確認の上ご使用願います。

※掲載情報は2019年4月現在。

